



LLS, Lens Linear System

Fastening options Opzioni di fissaggio


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

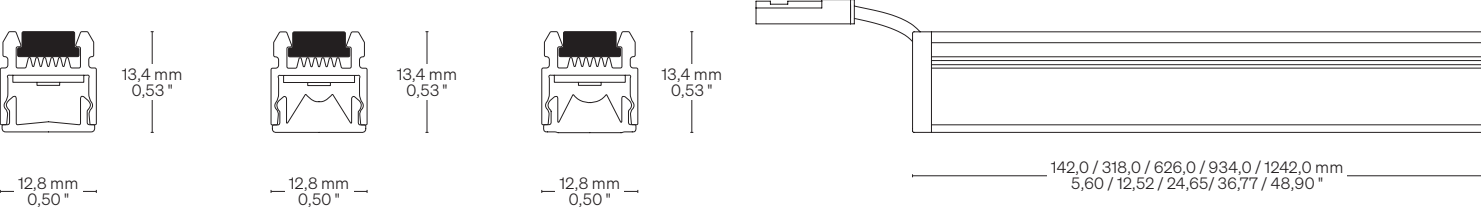

TAC Caps + Steel clips
Tappi + Clip in acciaio

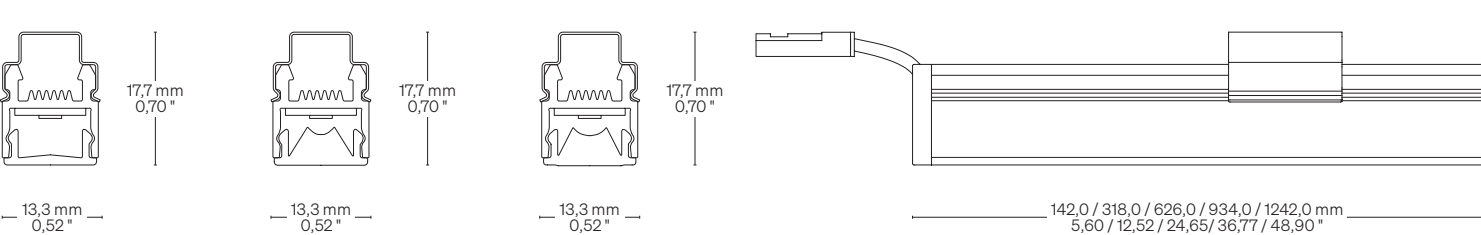

TCA Caps + Adjustable brackets
Tappi + Staffe orientabili

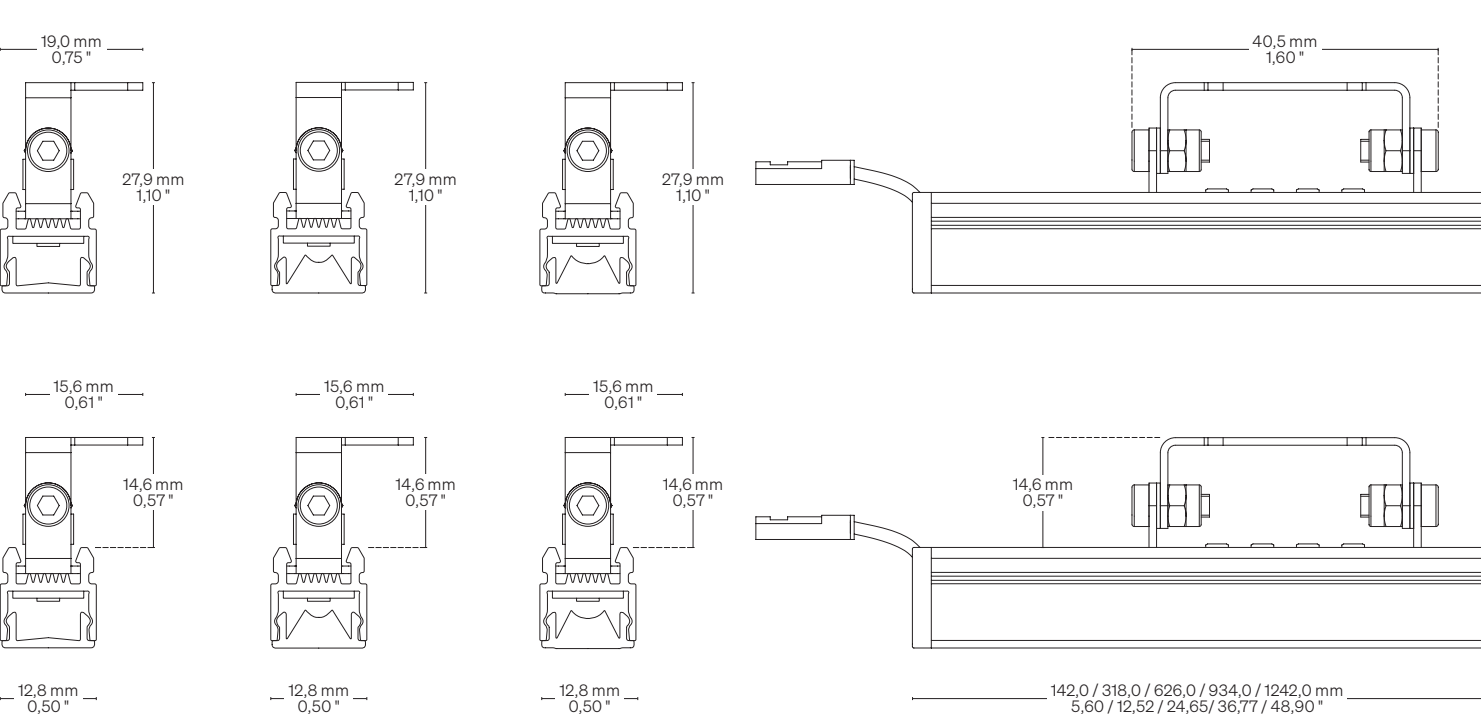


LLS, Lens Linear System


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti



TAC Caps + Steel clips
Tappi + Clip in acciaio

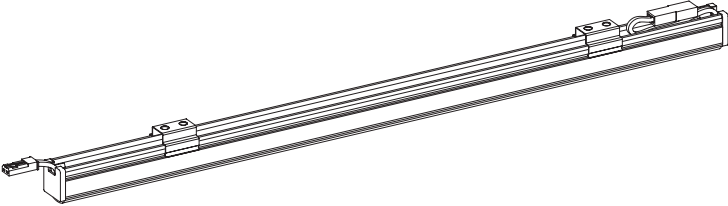


TCA Caps + Adjustable brackets
Tappi + Staffe orientabili

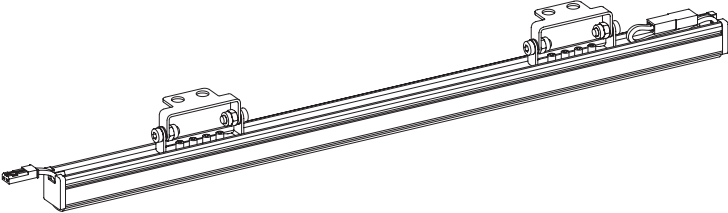


Louvers Louvers

Scale/Scala 1:1

↓ Louvers for LLS • Diffused, Medium and Wide
Louvers specifico per LLS • Diffused, Medium e Wide

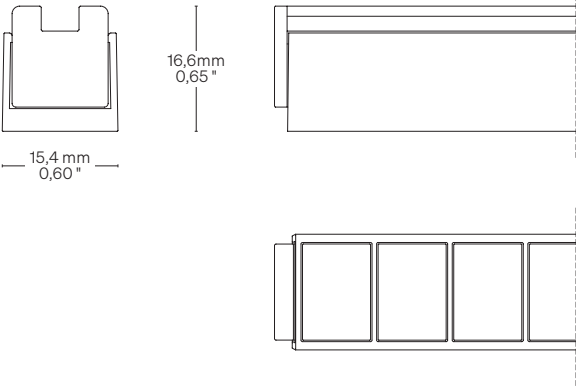

↓ Louvers for LLS • Oval
Louvers specifico per LLS • Oval

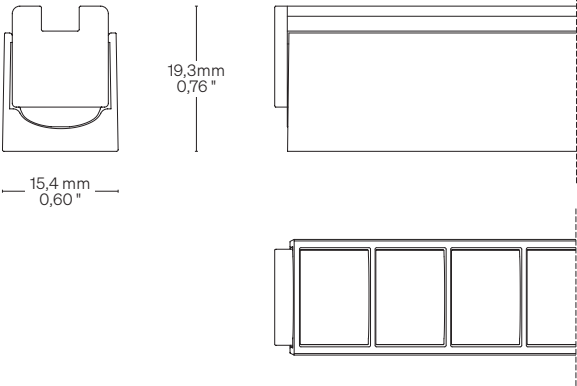


LLS, Lens Linear System


Eyelid (Only for TAM and TAC) Palpebra (Solo per TAM e TAC)

Scale/Scala 1:1


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

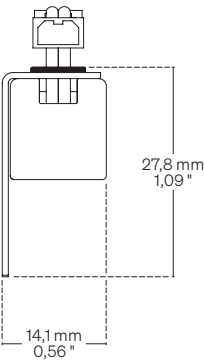

TAC Caps + Steel clips
Tappi + Clip in acciaio

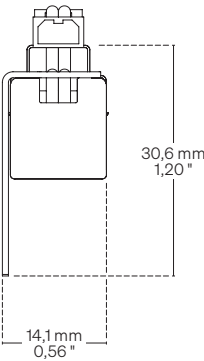

Eyelid mounting detail Dettaglio di montaggio della palpebra

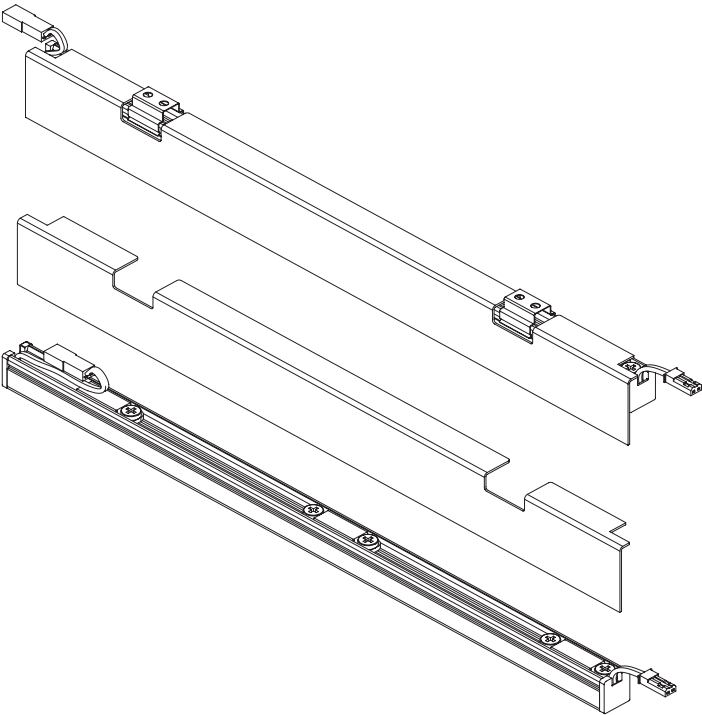

LLS, Lens Linear System


Connection diagram Cablaggio

- Each item must be connected in parallel to power supply output.
- Use only with Class 2 power unit 24 VDC.

- Ogni elemento deve essere connesso in parallelo all'uscita dell'alimentatore.
- Utilizzare solo con l'unità di alimentazione di Classe 2 24 VDC.

WARNING: Under the same class 2 power supplier do not connect an amount of watt exceeding 96 watt the supplied connector must be not mounted inside the cabinet.

ATTENZIONE: Con lo stesso alimentatore di classe 2 non collegare una quantità di watt superiore a 96 watt il connettore in dotazione non deve essere montato all'interno dell'armadio.

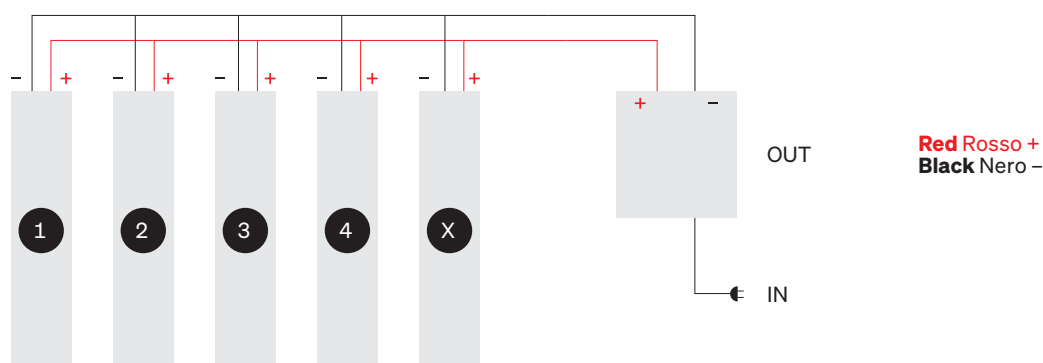

CAUTION: To reduce the risk of fire do not install closer than 12 inches to cabinet wall.

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio, non installare l'apparecchio a meno di 30 cm dalla parete del mobile.

WARNING: The mounting means provided with this luminaire has not been evaluated for reliability. If installed where failure of the mounting means could cause injury to persons or damage to property below, supplemental means of securement should be considered.

ATTENZIONE: L'affidabilità dei sistemi di fissaggio forniti con questo apparecchio non è stata valutata. In caso di installazione in cui il malfunzionamento dei sistemi di montaggio potrebbe causare lesioni alle persone o danni alle cose sottostanti, è necessario prendere in considerazione sistemi di fissaggio supplementari.